



DATO: 12-11-2018

STRUER FORSYNING SPILDEVAND A/S
Jyllandsgade 1
7600 Struer

JOURNALNUMMER
06.02.16-P19-1-18

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER


ELSEBET BONDGAARD
T: 96848447
E: teknisk@struer.dk

TILLADELSE TIL KRYDSNING AF FÆLLEDKÆR BÆK MED SPILDEVANDSLEDNING

Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af åbent vandløb, Fælledkær Bæk med spildevandsledning.

Krydsningen foretages i forbindelse med kloakering af 5 ejendomme langs Østerbyvej, Asp. Anlæggelse af spildevandsledningen laves ved styret underboring fra Kirketoften til østsiden af Østerbyvej, Asp.

Projektets beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort.

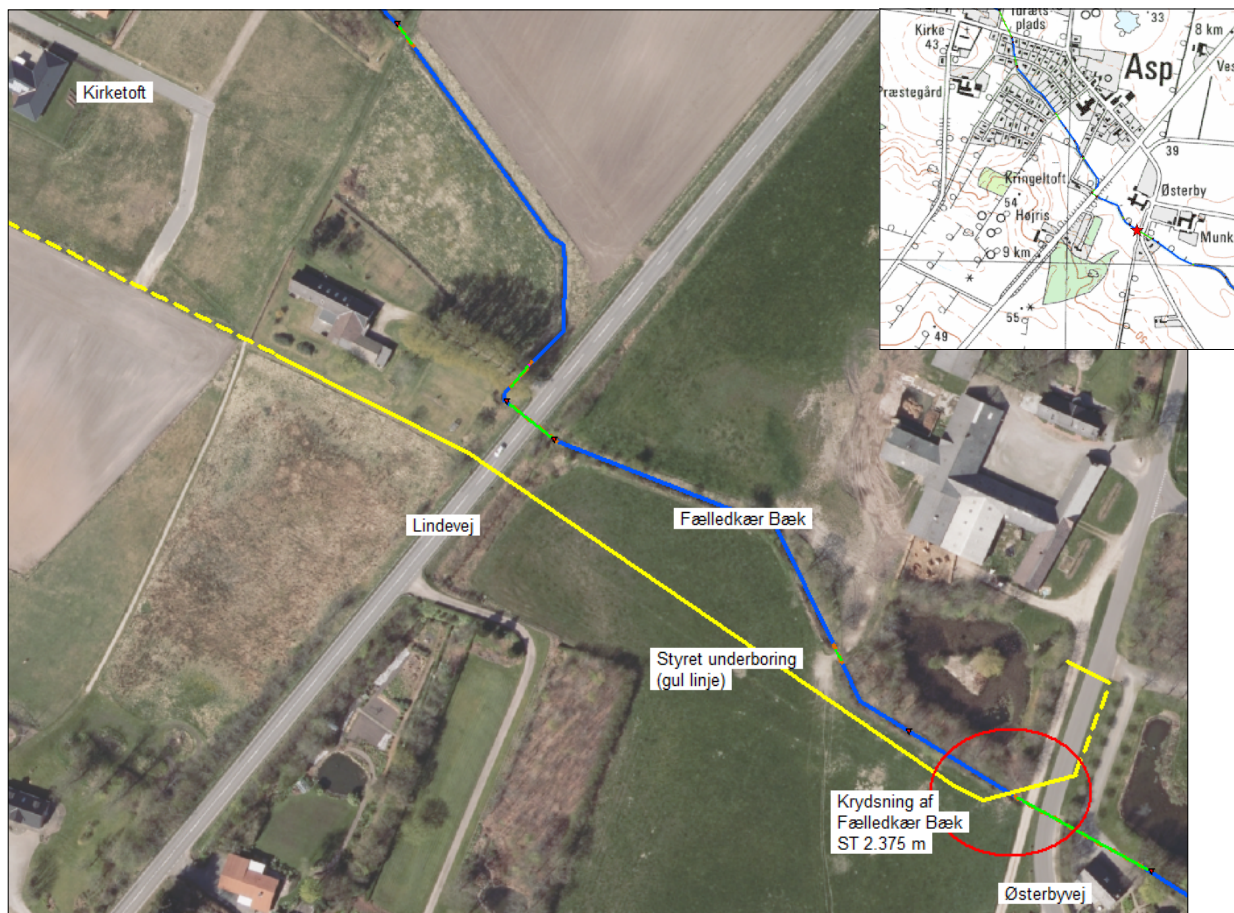

Styret underboring spildevandsledning (gul streg), gravet rende (stiplet gul streg). Åbent og rørlagt vandløb, Fælledkær Bæk (hhv. blå og grøn streg)



Afgørelse

Vandløbsloven

På baggrund af indsendte ansøgning og efterfølgende vurdering meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til krydsning af Fælledekær Bæk med spildevandsledning i station 2.175 m.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ § 47 og § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.²

Struer Kommune meddeler i henhold til § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet uanset om afgørelsen påklages. Dette fordi arbejdet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Af samme årsag har kommunen undladt at indhente udtalelse til sagen fra andre myndigheder, at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde i sagen jf. bekendtgørelsens § 17².

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år.

Tilladelsen er alene en afgørelse efter vandløbsloven. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendig.

Miljøvurderingsloven

I henhold til bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)³ jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)⁴ skal der, ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter, foretages en vurdering af disses påvirkning af miljøet.

Idet krydsningen ikke medfører fysiske ændringer af vandløbet, er det vurderet, at det ikke er relevant at gennemføre en VVM-screening af krydsningen.

Vilkår

Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger, som fremgår af den indsendte ansøgning af den 21. august 2018, supplerende oplysninger og på følgende vilkår:

- 1 Inden arbejdet igangsættes skal der være indhentet skriftlig accept fra de berørte lodsejere.
- 2 Ledningen skal lægges minimum 2 meter under den regulativmæssige bund. Hvor den faktiske bund ligger under den regulativmæssige bund, skal kablet lægges 2 meter under denne. Ligeledes i samme dybde føres underføringen minimum 2 meter væk fra vandløbs kronekant.

¹ Lov om vandløb (vandløbsloven). Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

³ Bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 2017

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018



- 3 Underføringen skal foretages ved en styret underboring uden at beskadige vandløbsprofilen eller vandløbets brinker. Der må ikke ske ændringer i vandløbets dimensioner og de afstrømningsmæssige forhold.
- 4 Der må ikke ske udsivning af boremudder/bentonitprodukter til vandløbet. Ved tegn på udsivning skal arbejdet stoppes øjeblikkeligt og Struer Kommune skal kontaktes.
- 5 I forbindelse med anlæggelsen eller evt. senere reparation af ledningsanlægget skal skade på vandløbsprofilen, brinker eller i 2 m bræmmen reetableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- 6 Krydsningspunktet skal afmærkes med markeringspæle udført i vejrbestandige materiale, placeret i vandløbets kronekant. Ledningsejers identitet skal være påtrykt markeringspælen. Afmærkningen skal vedligeholdes af ledningsejer. Afmærkningen skal være synlig fra begge sider af vandløbet. Alternativt skal der afmærkes på begge sider.
- 7 Ledningsarbejdet skal færdigmeldes til Struer Kommune senest 14 dage efter arbejdets afslutning. Ledningsejer skal indmåle og indsende elektroniske data til vandløbsmyndigheden over det faktiske udførte anlæg.
- 8 Ledningsejer har det fulde ansvar for ledningsanlægget, og må selv flytte ledningen, hvis vandløbet naturligt mæandrer og dermed ændrer tracé.
- 9 Udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen i forbindelse med fremtidige vandløbsarbejder (reguleringer og restaureringer) påhviler alene ledningsejer.
- 10 Eventuelle skader på eksisterende dræn og rørlagte vandløb i forbindelse med anlæggelse af spildevandsledningen skal straks udbedres.
- 11 Inden etablering af vejunderføringen (Lindevej og Østerbyvej) skal der indhentes gravetilladelse hos vejmyndigheden. Vedligeholdelse og reparation under vejarealet påhviler ledningsejer.
- 12 Udgifter til etablering og vedligeholdelse af ledningsanlægget afholdes af ledningsejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.

Projektets parter

Ansøger er Struer Forsyning, Jyllandsgade 1, 7600 Struer.

Berørte lodsejere ved Fælledkær Bæk er ejere af følgende matrikler:

Matr.nr. 5a, Østerby, Asp

Matr.nr. 3a, Østerby, Asp

Matr.nr. 7000i, Østerby, Asp (offentlig vej, Østerbyvej)

Matr.nr. 7000b, Østerby, Asp (offentlig vej, Lindevej)

Fælledekær Bæk

Fælledekær Bæk er et offentligt vandløb med et gældende regulativ fra 1995. Vandløbsvedligeholdelsen påhviler Struer Kommune.

Fælledekær Bæk er omfattet af Vandområdeplanen 2015-21, Vanddistrikt Jylland og Fyn, hvor vandløbets miljømål er fastsat til god økologisk og kemisk tilstand. Der er ikke målopfyldelse.

Det er et naturligt vandløb, som er § 3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven⁵ og med krav om 2 m bræmmer.

Vandløbet har på den pågældende strækning gode fysiske forhold med grusbund og et fald på 2,9 ‰. Det er muligt at forbedre de fysiske forhold i vandløbet da der på strækningen nedstrøms gennem Asp er flere vejunderføringer/rørlægninger som udgør en spærring.

Der er kun få vandløbsplanter på strækningen fordi de skygges bort af træer der vokser langs nordsiden af vandløbet.

Vandløbet har udløb i Hestbæk nordvest for Asp.

Projektbeskrivelse og vurdering

Niras har på vegne af Struer Forsyning den 21. august 2018 søgt om tilladelse til krydsning af vandløbet Fælledekær Bæk (ST 2.175 m) med spildevandsledning. Krydsningen foretages på en åben strækning af vandløbet umiddelbart efter kommunevejen Østerbyvej, få meter efter rørudløbet.

Projektet anlægges som beskrevet i modtagne kloakplan med angivelse af placering af trykledning og vandløb (bilag 1).

Det er i ansøgningen oplyst, at underboringen placeres 2 m under opmålt bund i kote 34,5 m. Den opmålte bund på krydsningsstedet er 36,54 m. Ifølge gældende regulativ for Fælledekær Bæk ligger bunden i kote 35,94 m i ST 1.995 m og 37,7 m i ST 2.607 m.

Underboringen holdes min. 2 m fra vandløbets kronekant. Da underboringen påbegyndes ved Kirketoft og fortsætter helt frem til øst for Østerbyvej kommer ledningen ikke i konflikt med vandløbets kronekant og vil ikke være til hinder for vedligeholdelsen af vandløbet.

Ledningen markeres ved afsætning af afmærkningsstander i vandløbets kronekant.

Ansøger er opmærksom på eventuelle rørlagte vandløb og dræn som dukker op i forbindelse projektets gennemførelse. Særligt i det omfang det er oplyst af lodsejer og ellers hvor de måtte dukke op under undervejs. Dræn reetableres og eventuelle drænproblemer i området hvor ledningen er anlagt udbedres for eventuelle skader.

Arbejdet vil blive udført på privat ejendom og under offentlig vej. Ansøger har oplyst, at der er truffet aftale med alle private bredejere, ligesom der er taget kontakt til vejmyndigheden.

Det skal sikres, at gravetilladelsen er meddelt, inden arbejdet må påbegyndes.

⁵ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1122 af 3. september 2018.



Vandløb er dynamiske, og deres fysiske form og tracé ændrer sig over tid. Det har betydning for ledningsanlæggets lægningsdybde. Ansøger oplyser en lægningsdybde 2 m under regulativmæssig bund, hvilket fastholdes i vilkåret. Hvis den faktiske bund ligger under den regulativmæssige bund, skal ledningsanlægges lægges 2 m under denne.

Vandløbsmyndigheden er ikke ansvarspådragende for følgerne af vandløbets naturlige dynamik. Ledningsejeren kan ikke stille krav om sikring af ledningsanlægget ved f.eks. af fiksere vandløbet i et bestemt tracé. Ledningsejeren skal tværtimod på vandløbsmyndighedens opfordring flytte anlægget, hvis det i en fremtidig situation kommer til at influere uhenigtsmæssigt på vandløbet, f.eks. ved at være blotlagt i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden kan aktivt ændre på vandløbets fysiske form eller tracé, gennem en beslutning om regulering eller restaurering af vandløbet. I så fald skal ledningsejer afholde de udgifter, der måtte være forbundet med at flytte ledningsanlægget, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til vandløbets fremtidige afvanding eller af hensyn til miljøet.

Krydsningen vurderes ikke at påvirke selve vandløbet, idet den udføres som en styret underboring og ikke er et fysisk indgreb i vandløbet. Derfor påvirker projektet ikke vandløbets flora og fauna. Krydsningen vurderes således ikke at have miljømæssige eller afvandingsmæssige konsekvenser for vandløbet og de vandløbsnære arealer.

Struer Kommune vurderer samtidig, at projektet ikke hindrer muligheden for senere målopfyldelse, når krydsningen foretages efter tilladelsens vilkår.

Økonomiske forhold og tidsplan

Ledningsejer er Struer Forsyning, som afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggelse og fremtidig vedligeholdelse.

Arbejdet forventes gennemført umiddelbart efter afgørelsen er meddelt og klageperioden er overstået.

Forholdet i anden lovgivning

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter⁶ (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arterne.

Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Småflagermus
- Markfirben

Struer Kommune har ikke kendskab til, at der lever bilag IV arter i projektområdet. Det vurderes, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på bilag IV arter pga. projektets karakter.

⁶ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Bek. Nr. 1240 af 24. oktober 2018 (Habitatbekendtgørelsen)



Natura 2000

Nedlæggelse af spildevandsledningen finder sted udenfor Natura 2000-område. Der er mere end 6 km til nærmeste Natura 2000-område. På den baggrund er det vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Naturbeskyttelsesloven

Fælledekær Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Struer Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker vandløbets flora og fauna, idet en styret underboring sker udenfor vandløbets profil og ikke forstyrrer vandløbet, når krydsningen foretages efter tilladelsens vilkår. Krydsningen af Fælledekær Bæk kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Museumsloven

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes jf. museumslovens⁷ § 27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidigt skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00.

Godkendelsesprocedure

Tilladelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den **12. november 2018**.

Klagefristen er den **10. december 2018**.

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv., meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til at påbegynde anlægsarbejder inden klagefristens udløb, og uanset om der måtte indkomme klager. Dette indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Evt. omkostninger i forbindelse med en ændret eller ophævet påklaget godkendelse påhviler alene ansøger.

Klage og søgsmålsvejledning

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er:

- den afgørelse er rettet til,
- enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- klageberettigede organisationer.

Der er 4 ugers klagefrist efter offentliggørelse af afgørelsen. En klage skal derfor være indgivet senest den **10. december 2018**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis Struer Kommune fastholder afgørelsen, sender Struer Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

⁷ Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 11-15, 7600 Struer eller til teknisk@struer.dk. Skriv venligst journalnummeret i emnefeltet. Struer Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, skal du være meget velkomment til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Elsebet Bondgaard

Bilag

Bilag 1 – kloakplan med angivelse af placering af trykledning og vandløb

Tilladelsen er sendt til

Struer Forsyning
Niras (rådgiver)

forsyning@struerforsyning.dk

Lodsejer, ejer af matr.nr. 5a, Østerby, Asp
Lodsejer, ejer af matr.nr. 3a, Østerby, Asp
Teknisk Drift og Anlæg, Struer Kommune

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen Midtjylland
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest
Danmarks Naturfredningsforening

mst@mst.dk
mjy@mst.dk
mail@fisk-st.dk
dn@dn.dk
dnstruer-sager@dn.dk
dbf.oestjylland@gmail.com
natur@dof.dk
struer@dof.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
soren@dalgaard-christrup.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen
Dansk Ornitologisk Forening

Danmarks Sportsfiskerforbund


Struer Kystfiskerforening af 1990
Dansk Entomologisk Forening,
c/o Zoologisk Museum
Friluftsrådet

def@entoweb.dk
limfjordsyd@friluftsraadet.dk
ajj-7600@webspeed.dk
post@slks.dk
mette.klingenberg@holstebro-museum.dk

Slots- og Kulturarvsstyrelsen
Holstebro Museum



Bilag 1 - kloakplan med angivelse af placering af trykledning og vandløb

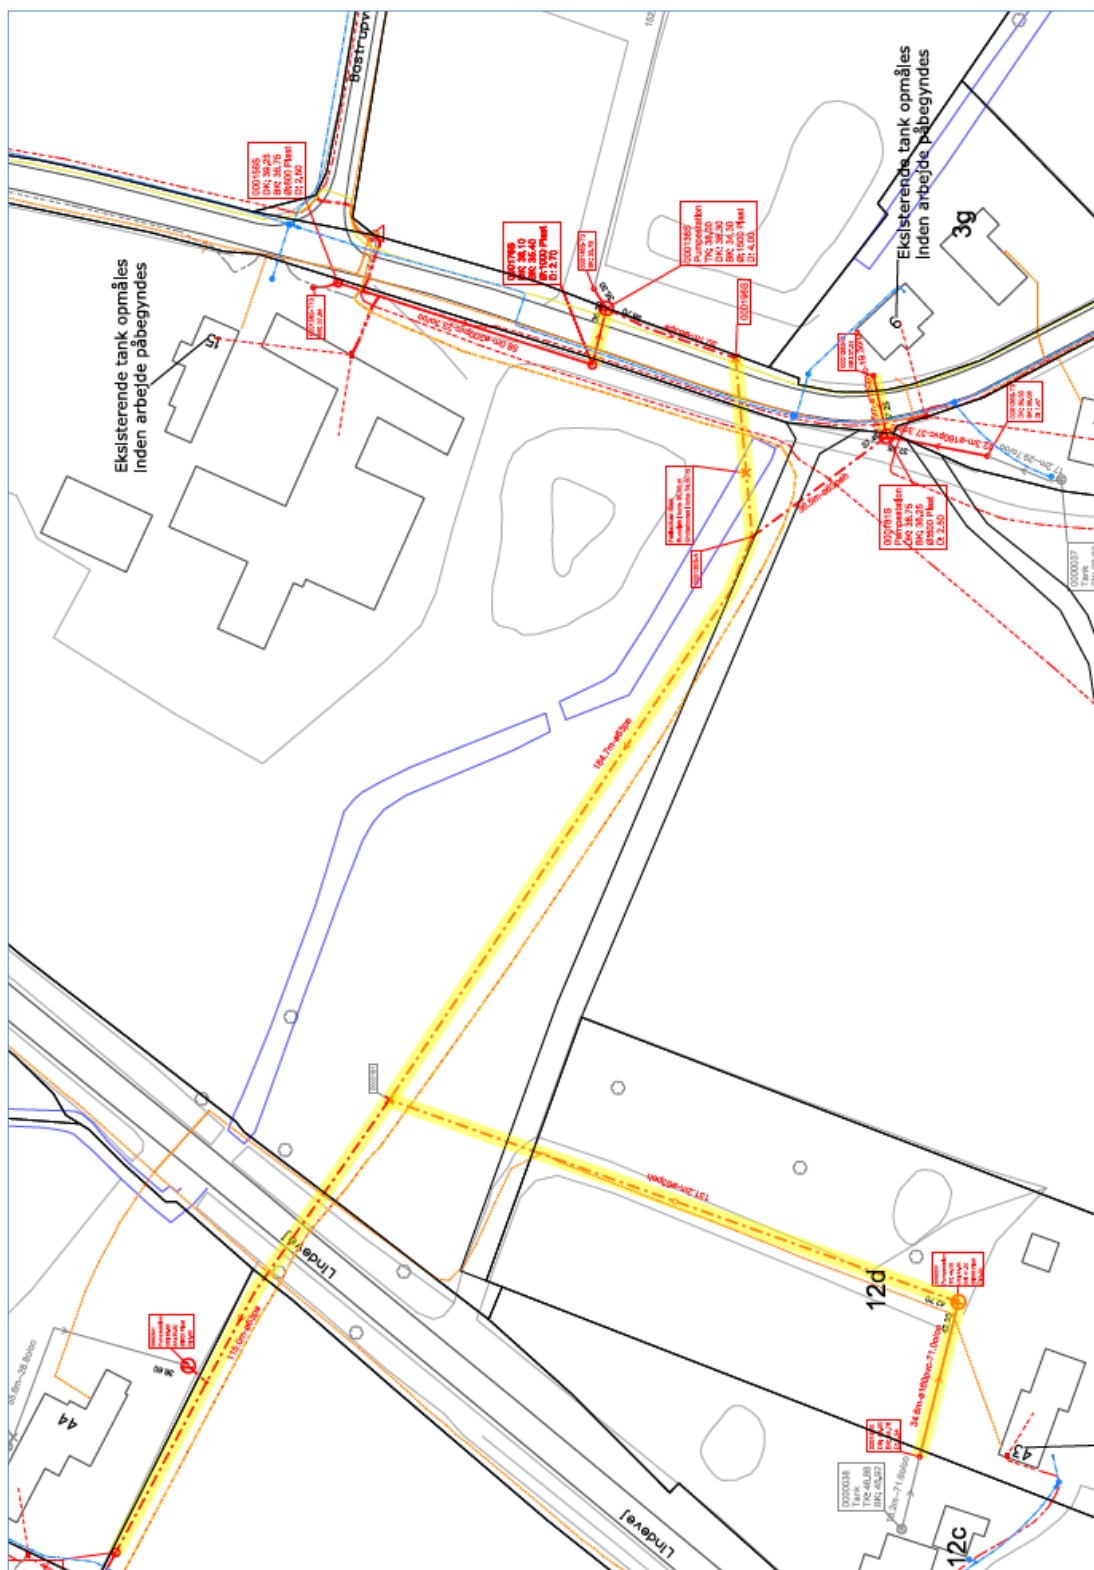

Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte.
- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk