



DATO: 03-05-2019

FORSYNING Elnet A/S
Jyllandsgade 1
7600 Struer

JOURNALNUMMER
06.02.16-P19-1-19

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER


ELSEBET BONDGAARD
T: 96848447
E: teknisk@struer.dk

TILLADELSE TIL KRYDSNING AF DRÆN OG VANDLØBET KVISTRUP MØLLEBÆK MED HØJSPÆNDINGSKABEL

Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af private dræn og åbent offentligt vandløb, Kvistrup Møllebæk med højspændingskabel.

Nyt højspændingskabel skal erstatte et gammelt 10 kV højspændingskabel, som er fejlrømt og i meget dårlig stand. Højspændingskablet lægges ved styret underboring under Kvistrup Møllebæk og tilstødende naturarealer, samt dræn på matr.nr. 1g, Kvistrup Hgd., Gimsing. Traceet lægges nær eksisterende kabel. Øvrig kabellægning foretages ved gravet kabelrende.

Projektets beliggenhed ved Kvistrup Møllebæk fremgår af nedenstående oversigtskort. Ansøgers projektplan, med angivelse af hele traceet er vedlagt som bilag 1.

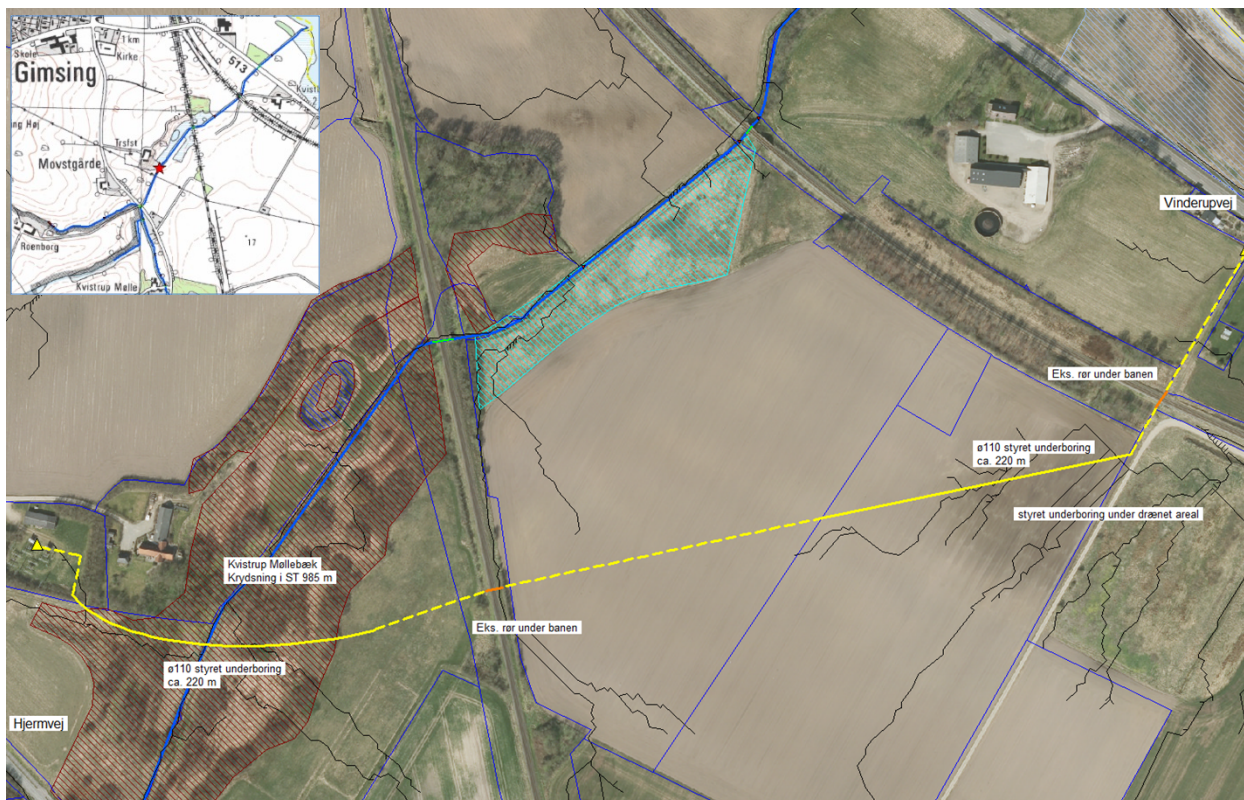

Styret underboring højspændingskabel (gul streg), gravet rende (stiplet gul streg), eksisterende rør (orange streg). Åbent vandløb, Kvistrup Møllebæk (blå streg) og §3 mose (skraveret areal omkring Kvistrup Møllebæk).



Afgørelse

Vandløbsloven

På baggrund af indsendte ansøgning og efterfølgende vurdering meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til krydsning af vandløbet Kvistrup Møllebæk (i station 985 m) og dræn med højspændingskabel.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ § 47 og § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.²

Struer Kommune meddeler i henhold til § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet uanset om afgørelsen påklages. Dette fordi arbejdet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse de afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Af samme årsag har kommunen undladt at indhente udtalelse til sagen fra andre myndigheder, at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde i sagen jf. bekendtgørelsens § 17².

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år.

Tilladelsen er alene en afgørelse efter vandløbsloven. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendig.

Miljøvurderingsloven

I henhold til bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)³ jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)⁴ skal der, ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter, foretages en vurdering af disses påvirkning af miljøet.

Idet krydsningen ikke medfører fysiske ændringer af vandløbet, er det vurderet, at det ikke er relevant at gennemføre en VVM-screening af krydsningen.

Vilkår

Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger, som fremgår af den indsendte ansøgning af den 25. marts 2019, supplerende oplysninger og på følgende vilkår:

- 1 Forsyning Elnet A/S er ansvarlig for at arbejdet gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Inden arbejdet igangsættes skal der være indhentet skriftlig accept fra de berørte lodsejere.
- 2 Ledningen skal lægges minimum 2 meter under den regulativmæssige bund. Hvor den faktiske bund ligger under den regulativmæssige bund, skal kablet lægges 2 meter under denne. Ligeledes i samme dybde føres underføringen minimum 2 meter væk fra vandløbs kronekant.

¹ Lov om vandløb (vandløbsloven). Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

³ Bekendtgørelse nr. 121 af 4. februar 2019

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018



- 3 Underføringen skal foretages ved en styret underboring uden at beskadige vandløbsprofilen eller vandløbets brinker. Der må ikke ske ændringer i vandløbets dimensioner og de afstrømningsmæssige forhold.
- 4 Der må ikke ske udsivning af boremudder/bentonitprodukter til vandløbet. Vandløbet skal overvåges i forbindelse med underboringen. Ved tegn på udsivning skal arbejdet stoppes øjeblikkeligt og der skal igangsættes afværgeforanstaltninger. Herefter skal vandløbsmyndigheden ved Struer Kommune kontaktes.
- 5 I forbindelse med anlæggelsen eller evt. senere reparation af ledningsanlægget skal skade på vandløbsprofilen, brinker eller i 2 m bræmmen reetableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- 6 Krydsningspunktet skal afmærkes med markeringspæle udført i vejrbestandige materiale, placeret i vandløbets kronekant. Ledningsejers identitet skal være påtrykt markeringspælen. Afmærkningen skal vedligeholdes af ledningsejer. Afmærkningen skal være synlig fra begge sider af vandløbet. Alternativt skal der afmærkes på begge sider.
- 7 Ledningsarbejdet skal færdigmeldes til Struer Kommune senest 14 dage efter arbejdets afslutning. Ledningsejer skal indmåle og indsende elektroniske data til vandløbsmyndigheden over det faktiske udførte anlæg.
- 8 Ledningsejer har det fulde ansvar for ledningsanlægget, og må selv flytte ledningen, hvis vandløbet naturligt mæandrer og dermed ændrer tracé.
- 9 Udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen i forbindelse med fremtidige vandløbsarbejder (reguleringer og restaureringer) påhviler alene ledningsejer.
- 10 Ved anlæggelse af højspændingskablet langs den resterende del af traceet, skal eventuelle skader på eksisterende dræn, rørlagte vandløb og grøfter straks udbedres. Projektet må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer for lodsejere.
- 11 Udgifter til etablering og vedligeholdelse af ledningsanlægget afholdes af ledningsejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.

Projektets parter

Ansøger er Forsyning Elnet A/S, Jyllandsgade 1, 7600 Struer.

Berørte lodsejere ved Kvistrup Møllebæk og øvrige lodsejere, langs traceet, hvor der måtte være dræn eller grøfter:

Ejer af matr.nr. 3p, Den vestlige Del, Gimsing

Ejer af matr.nr. 1l, Kvistrup Hgd., Gimsing

Ejer af matr.nr. 1bl, 1g og 1c, Kvistrup Hgd., Gimsing

DSB, ejer af matr.nr. 4a og 4b, Kvistrup Hgd., Gimsing

Kvistrup Møllebæk

Kvistrup Møllebæk er et offentligt vandløb med et gældende regulativ fra 1995. Vandløbsvedligeholdelsen påhviler Struer Kommune.

Kvistrup Møllebæk er omfattet af Vandområdeplanen 2015-21, Vanddistrikt Jylland og Fyn, hvor vandløbets miljømål er fastsat til god økologisk og kemisk tilstand. Der er ikke målopfyldelse i dag.

Det er et naturligt vandløb, som er § 3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven⁵ og med krav om 2 m bræmmer.

Vandløbet har gode fysiske forhold. Der er strækninger med fin grusbund og stryg. Store vandføringer medfører erosion af vandløbsbrinkerne og efterfølgende sandvanding, hvilket medfører sandaflejring på flere strækninger hvor der er lille fald. Der er ikke meget fald på den nedre del af Kvistrup Møllebæk (1,1 ‰ omkring krydsningspunktet).

Der er kun få vandplanter på den nedre del af Kvistrup Møllebæk, fordi de skygges bort af træer der vokser langs vandløbet.

De vandløbsnære arealer på begge sider af vandløbet ved krydsningsstedet er § 3 beskyttet mose.

Vandløbet har udløb i Limfjorden.

Projektbeskrivelse og vurdering

Forsyning Elnet A/S har den 25. marts 2019 søgt om tilladelse til krydsning af dræn og det offentlige vandløb Kvistrup Møllebæk (ST 1.010 m) med højspændingskabel.

Krydsningen foretages ved styret underboring under det åbne vandløb Kvistrup Møllebæk (ca. 200 m nordøst for Hjermvej) og under drænen (matr.nr. 1g, Kvistrup Hgd., Gimsing).

Projektet berører ikke de vandløbsnære § 3 arealer (§ 3 mose), da kabellægningen foretages ved styret underboring. Underboringen starter på egen matrikel, nr. 3n, Den vestlige Del, Gimsing og slutter på landbrugsarealet, matr.nr. 1l, Kvistrup Hgd., Gimsing.

Projektet anlægges som beskrevet i modtagne projektplan med angivelse af placering af kabel og vandløb (bilag 1).

Det er i ansøgningen oplyst, at underboringen placeres minimum 2 m under vandløbets bund. Den opmålte bund nær krydsningsstedet er 1,00 m (DNN). Ifølge gældende regulativ for Kvistrup Møllebæk ligger bunden i kote 1,00 m i ST 960 m og 1,25 m i ST 1.185 m.

Underboringen holdes min. 2 m fra vandløbets kronekant. Kablet kommer dermed ikke i konflikt med vandløbets bund og kronekant og vil derfor ikke være til hinder for vedligeholdelsen af vandløbet.

Kablet markeres ved afsætning af afmærkningsstander i vandløbets kronekant, jf. vilkår i tilladelsen.

Ansøger er opmærksom på eventuelle banegrøfter og dræne som dukker op i forbindelse

⁵ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13. marts 2019.

projektets gennemførelse. Eventuelle skader på grøfter og dræn udbedres, således der ikke opstår afvandingsmæssige problemer på baggrund af projektets gennemførelse.

Arbejdet vil blive udført på privat ejendom og i eksisterende rør under to jernbanestrækninger. Ansøger har oplyst, at der er truffet forhåndsftale med alle berørte lodsejere, ligesom der er taget kontakt til DSB.

Vandløb er dynamiske, og deres fysiske form og tracé ændrer sig over tid. Det har betydning for ledningsanlæggets lægningsdybde. Ansøger oplyser en lægningsdybde minimum 2 m under vandløbsbunden, hvilket fastholdes i vilkåret. Hvis den faktiske bund ligger under den regulativmæssige bund, skal ledningsanlægges lægges 2 m under denne.

Vandløbsmyndigheden er ikke ansvarspådragende for følgerne af vandløbets naturlige dynamik. Ledningsejeren kan ikke stille krav om sikring af ledningsanlægget ved f.eks. afvikle vandløbet i et bestemt tracé. Ledningsejeren skal tværtimod på vandløbsmyndighedens opfordring flytte anlægget, hvis det i en fremtidig situation kommer til at influere uhenigtsmæssigt på vandløbet, f.eks. ved at være blotlagt i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden kan aktivt ændre på vandløbets fysiske form eller tracé, gennem en beslutning om regulering eller restaurering af vandløbet. I så fald skal ledningsejer afholde de udgifter, der måtte være forbundet med at flytte ledningsanlægget, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til vandløbets fremtidige afvanding eller af hensyn til miljøet.

Krydsningen vurderes ikke at påvirke selve vandløbet, idet den udføres som en styret underboring og ikke er et fysisk indgreb i vandløbet. Derfor påvirker projektet ikke vandløbets flora og fauna.

Krydsningen vurderes ikke at have miljømæssige eller afvandingsmæssige konsekvenser for dræn, Kvistrup Møllebæk eller de vandløbsnære arealer.

Struer Kommune vurderer samtidig, at projektet ikke hindrer muligheden for senere målopfyldelse i Kvistrup Møllebæk, når krydsningen foretages efter tilladelsens vilkår.

Økonomiske forhold og tidsplan

Ledningsejer er Forsyning Elnet A/S, som afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggelse, erstatninger og deklarationer samt til fremtidig vedligeholdelse.

Arbejdet forventes gennemført umiddelbart efter afgørelsen er meddelt og klageperioden er overstået.

Forholdet i anden lovgivning

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter⁶ (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arterne.

⁶ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Bek. nr. 1595 af 6. december 2018 (Habitatbekendtgørelsen)



Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Småflagermus
- Markfirben

Struer Kommune har ikke kendskab til, at der lever bilag IV arter i projektområdet. Det vurderes, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på bilag IV arter pga. projektets karakter.

Natura 2000

Nedlæggelse af højspændingskablet finder sted udenfor Natura 2000-område. Der er mere end 3 km til nærmeste Natura 2000-område. På den baggrund er det vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Naturbeskyttelsesloven

Kvistrup Møllebæk og de vandløbsnære arealer (mose) er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

De vandløbsnære § 3 arealer vurderes ikke at blive påvirket af projektet fordi underboringen starter og slutter udenfor afgrænsningen. Struer Kommune vurderer ligeledes, at projektet ikke påvirker vandløbs flora og fauna, når krydsningen foretages efter tilladelsens vilkår.

Underboringen af § 3 arealer og krydsningen af Kvistrup Møllebæk kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Museumsloven

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes jf. museumslovens⁷ § 27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidigt skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00.

Godkendelsesprocedure

Tilladelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den **3. maj 2019**.

Klagefristen er den **31. maj 2019**.

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv., meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet inden klagefristens udløb, og uanset om der måtte indkomme klager. Dette indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Evt. omkostninger i forbindelse med en ændret eller ophævet påklaget godkendelse påhviler alene ansøger.

⁷ Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014.



Klage og søgsmålsvejledning

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettigede er:

- den afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- klageberettigede organisationer.

Der er 4 ugers klagefrist efter offentliggørelse af afgørelsen. En klage skal derfor være indgivet senest den **31. maj 2019**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis Struer Kommune fastholder afgørelsen, sender Struer Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 11-15, 7600 Struer eller til teknisk@struer.dk. Skriv venligst journalnummeret i emnefeltet. Struer Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Se betingelserne for at blive fritaget på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, skal du være meget velkomment til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Elsebet Bondgaard

Bilag

Bilag 1 – projektplan med angivelse af placering af højspændingskabel og vandløb

Tilladelsen er sendt til

Forsyning Elnet A/S

Ejer af matr.nr. 3p, Den vestlige Del, Gimsing
Ejer af matr.nr. 1l, Kvistrup Hgd., Gimsing
Ejer af matr.nr. 1bl, 1g og 1c, Kvistrup Hgd., Gimsing



DSB, ejer af matr.nr. 4a og 4b, Kvistrup Hgd., Gimsing

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Midtjylland

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektariatet Vest

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen

Dansk Ornitologisk Forening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Struer Kystfiskerforening af 1990

Dansk Entomologisk Forening,

c/o Zoologisk Museum

Friluftsrådet

Slots- og Kulturarvsstyrelsen

Holstebro Museum

mst@mst.dk

mjy@mst.dk

mail@fisk-st.dk

dn@dn.dk

dnstruer-sager@dn.dk

dbf.oestjylland@gmail.com

natur@dof.dk

struer@dof.dk

post@sportsfiskerforbundet.dk

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

soren@dalgaard-christrup.dk

def@entoweb.dk

limfjordsyd@friluftsradaet.dk

ajj-7600@webspeed.dk

post@slks.dk

mette.klingenberg@holstebro-museum.dk

Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte.
- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Bilag 1 - projektplan med placering af højspændingskabel og vandløb

